

La Minicentralina è un prodotto studiato per la realizzazione di un sistema di alimentazione con più bombole di Gas GPL, già provvisto di Regolatore di Pressione, in grado di soddisfare la maggior parte degli impianti di distribuzione del gas ad uso domestico.

I rubinetti sono dotati di valvola di non ritorno che impedisce il travaso del Gas dalla bombola piena in esercizio, alla bombola già utilizzata (vuota), in caso di mancata chiusura del relativo rubinetto.


(Nella messa in esercizio di una nuova bombola, chiudere il rubinetto della bombola esausta ed il corrispondente rubinetto sulla Minicentralina).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata del regolatore : 1° stadio 12 kg/h - 2° stadio 4 kg/h
 Taratura del regolatore : 1° stadio 1,5 bar - 2° stadio 30 mbar
 (Possibilità di regolazione del 2° stadio da 20 a 60 mbar)
 Pressione di alimentazione : 2,5 ÷ 11 bar
 (Pressione massima ammissibile 16 bar)
 Temperatura di esercizio : -20° ÷ +50° C
 Entrata (rubinetti) : Filetto Maschio W 20x1/14" Sx
 Uscita (regolatore) : Filetto Femmina G 3/8"

ISTRUZIONI PER UTILIZZO E MONTAGGIO

Per garantire il corretto funzionamento e mantenere la longevità del Regolatore se ne consiglia l'installazione con l'uscita rivolta verso il basso.

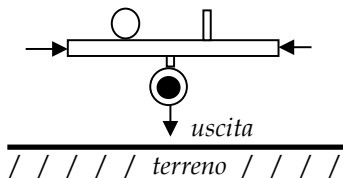

Il collegamento tra i rubinetti delle bombole ed i rubinetti della minicentralina, deve avvenire mediante l'utilizzo di idonei tubi flessibili.

Prima di collegare i tubi flessibili all'impianto, verificarne sempre la data di scadenza nonché il loro buono stato di conservazione.

Controllare che i raccordi dei flessibili siano muniti delle relative guarnizioni di tenuta e del loro buono stato (da sostituire ad ogni cambio bombola).

Durante il montaggio accertarsi che i tubi flessibili non formino curve strozzate o piegature anomale che ne possano danneggiare l'integrità (durante questa operazione tenere fermi i flessibili tramite l'apposita chavetta).

Per il collegamento tra il Regolatore e le apparecchiature a Gas si suggerisce l'utilizzo di una tubazione in rame di adeguata sezione. Eventuali strozzature o schiacciamenti della tubazione ridurranno il flusso di Gas. Ad impianto terminato verificare l'assenza di fughe di Gas dai punti di giunzione. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici (schiuma spray) o acqua saponata.

È tassativamente vietato l'utilizzo di fiamme !

Non utilizzare l'apparecchiatura fino a che eventuali fughe di Gas non siano state eliminate !

Il riduttore di 1° stadio stabilizza la pressione di alimentazione del regolatore di 2° stadio. In produzione, il regolatore di 2° stadio, viene tarato alla pressione di 30 mbar alla portata nominale di 4 kg/h.

Nel caso fosse necessario, è possibile regolare la pressione di uscita agendo sulla ghiera di regolazione interna, dopo aver tolto il tappo di protezione.

Per aumentare la pressione di uscita, avvitare la ghiera in senso orario, per diminuire la pressione, svitare in senso antiorario.

Al termine della taratura riposizionare il tappo di protezione.

È vietata l'installazione di Bombole e Minicentralina in locali chiusi !

MATERIALI REGOLATORE

Corpi: 1° stadio in Ottone; 2° stadio in lega di Zinco (Zama) protetto da trattamento galvanico (Zincatura gialla).

Coperchi in lega di Zinco (Zama): 1° stadio protetto da Nichelatura; 2° stadio protetto da verniciatura a polvere epossidica.

Componenti in gomma VITON conformi alla Norma EN 549.

MATERIALI GRUPPO MINICENTRALINA

Gruppo, manopole, pistoncini, boccole e rivetti in ottone.

Sfere in acciaio.

Anelli O-Ring in NBR a norma EN 549.

Pastiglie di tenuta in teflon.

NOTE

A richiesta, le pressioni di uscita possono essere personalizzate.

Non utilizzare il regolatore per pressioni differenti da quelle indicate.

La taratura dichiarata e la tenuta, vengono controllate in produzione.